


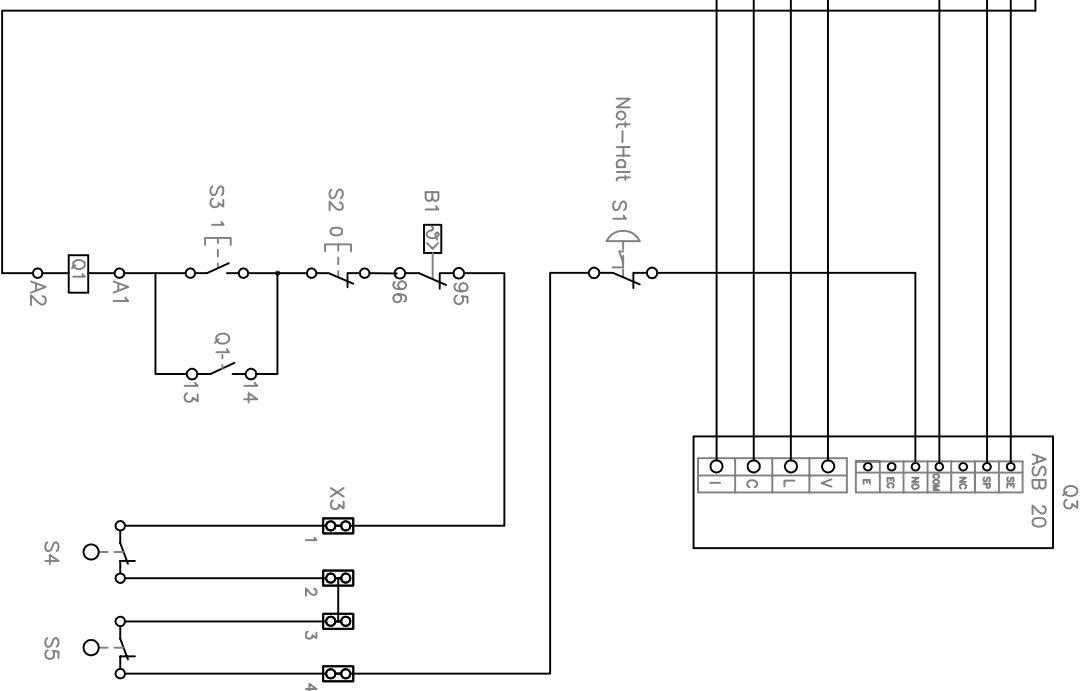

- B1 Überlastrelais 4,5-6,3A(5,5)
- F1-F3 Steuersicherung F2,0A
- S1 Not-Halt
- S2 Stopp
- S3 Start
- Q1 Schütz(Netz) Uc:230V~
- Q2 Hauptschalter KB-N16
- Q3 EI. Bremse ASB20 400V
- T1 Trenntrfo 400V/230V 23VA
- X1 Klemmen Netz
- X2 Klemmen Motor
- X3 Klemme externe Endschrter
- M1 Motor 3Ph-400V, 2,2kW 5,5A

					Bezeichnung
				Name	Direktstarter
			Bearb.	09.09.26	Tr
			Gepf.		
					ASB20/Trafo 400/230V
Indl.	Änderung	Tog	Nome		
KLINGER BORN					
				ZgNr.	e_00991229